



162412340492



检测报告



HONGXINHUANJING

报告编号 HXJC[2022]第 529 号

项目名称 兴义市金鑫纸业有限公司自行监测 (5 月份)

委托单位 兴义市金鑫纸业有限公司

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司



说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外），完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 4 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjcc@163.com

邮 编：562400

编 制： 李 江 江 审 核： 王 达 秀
签 发： 王 达 秀 签发日期： 2022.05.24

兴义市金鑫纸业有限公司自行监测报告


委托单号：—				项目类别：自行监测		
委托单位：兴义市金鑫纸业有限公司						
监测内容						
序号	监测类别	测点位置及样品编号	监测项目		采样人员	采样日期
1	有组织废气	烟囱排口监测孔 22/529-1#-0518-1/2/3	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫及其相关参数。		秦 榕 王 祥	5 月 18 日
		烟囱排口	烟气黑度			
样品状态						
序号	样品编号		监测项目	规格	数量	状态
1	22/529-1#-0518-1/2/3 22/529-0#-0518-1/2		颗粒物	70mm	5	滤筒 所有样品标签完好， 外观无损。

监测分析方法							
监测项目	分析方法	检出限	计量单位	分析仪器	仪器编号	分析人	分析时间
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	—	mg/m ³	ZR-3260 型自动烟尘（气）测试仪	HXJC-L-45	秦 榕 王 祥	5 月 18 日
				EX125DZH 电子天平	HXJC-X-42		5 月 19 日
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3	mg/m ³	ZR-3260 型自动烟尘（气）测试仪	HXJC-L-45		5 月 18 日
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3	mg/m ³				5 月 18 日
烟气黑度	测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）	—	级	林格曼黑度计	HXJC-L-30		5 月 18 日

标准气体校准结果							
质控方式	质控指标	保证值	采样前		采样后		标准要求
			校准结果	相对误差%	校准结果	相对误差%	
标准气体	O ₂	6.0	6.0	0.00	5.8	-3.33	≤±5%
	SO ₂	351	342.2	-2.51	354.2	0.91	
	NO	300	294.3	-1.90	300.1	0.03	
校准情况			合格		合格		—

监测结果										
测点位置及样品编号	监测项目		单位	监测结果				《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)表2燃煤锅炉		
				1	2	3	均值	最高浓度值	标准限值	达标情况
烟囱排口监测孔 22/529-1#-0518-1/2/3	平均流速		m/s	2.0	2.0	2.2	2.1	—	—	—
	平均烟温		℃	109.0	107.0	104.0	106.7	—	—	—
	烟气流量		m³/h	18322	18322	20154	18933	—	—	—
	标干流量		m³/h	11009	11067	12271	11449	—	—	—
	含氧量		%	12.4	12.0	12.8	12.4	—	—	—
	含湿量		%	5.26	5.26	5.26	5.26	—	—	—
	颗粒物	实测浓度	mg/m³	9.2	9.4	9.3	9.3	—	—	—
		折算浓度	mg/m³	11.6	14.0	13.2	12.9	14.0	50	合格
		填报浓度		<20	<20	<20	<20	<20		
		排放	kg/h	0.10	0.10	0.11	0.10	—	—	—
	二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	—	—	—
		折算浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	ND	300	合格
		排放	kg/h	0.03	0.03	0.04	0.03	—	—	—
	氮氧化物	实测浓度	mg/m³	100.7	100.6	82.8	94.7	—	—	—
		折算浓度	mg/m³	136.7	130.4	117.8	128.3	136.7	300	合格
排放		kg/h	1.08	1.07	0.88	1.01	—	—	—	
烟囱排口	烟气黑度		级	0				1	合格	
备注：1、排气筒高度约 35m。2、ND 表示监测结果低于方法检出限，ND 参与计算时取检出限值。										

部分采样照片

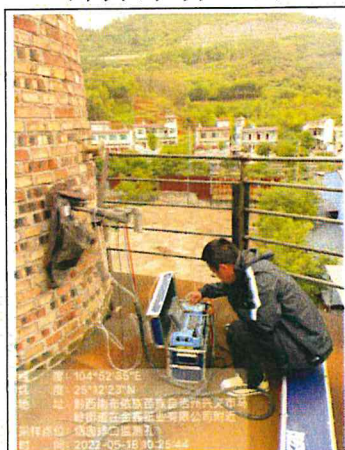

****报告结束****

